

**0/4 Mixte**

**Pétrographie :** Silico-calcaire  
**Elaboration :** Mixte


**Partie normative***Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage***Classe granulaire****Norme****Catégorie****Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620+A1****Code A**

	0	4	Norme						Module de finesse	MB	
			D	1.4D	2D						
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8		
Etendue e	6		40		40		10			0.6	
V.S.S.+U	11.0		49		86		100	100		3.20	2.0
V.S.S.	9.0		48		82		98	100	100	3.05	1.5
V.S.I.	3.0		8		42		88	95	100	2.45	
V.S.I.-U	1.0		7		38		86	94		2.30	

**Partie informative***Résultats de production*

du 03/07/24 au 23/12/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Module de finesse	MB
Maximum	8.1	15	38	63	73	83	97	100	100	3.04	1.2
Moyenne Xt	5.6	11	28	54	63	76	94	100	100	2.75	0.7
Minimum	3.7	8	22	42	54	70	90	99	100	2.45	0.4
Ecart-type	0.99	1.6	4.1	5.4	4.7	3.1	1.4	0.2	0.0	0.170	0.20
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

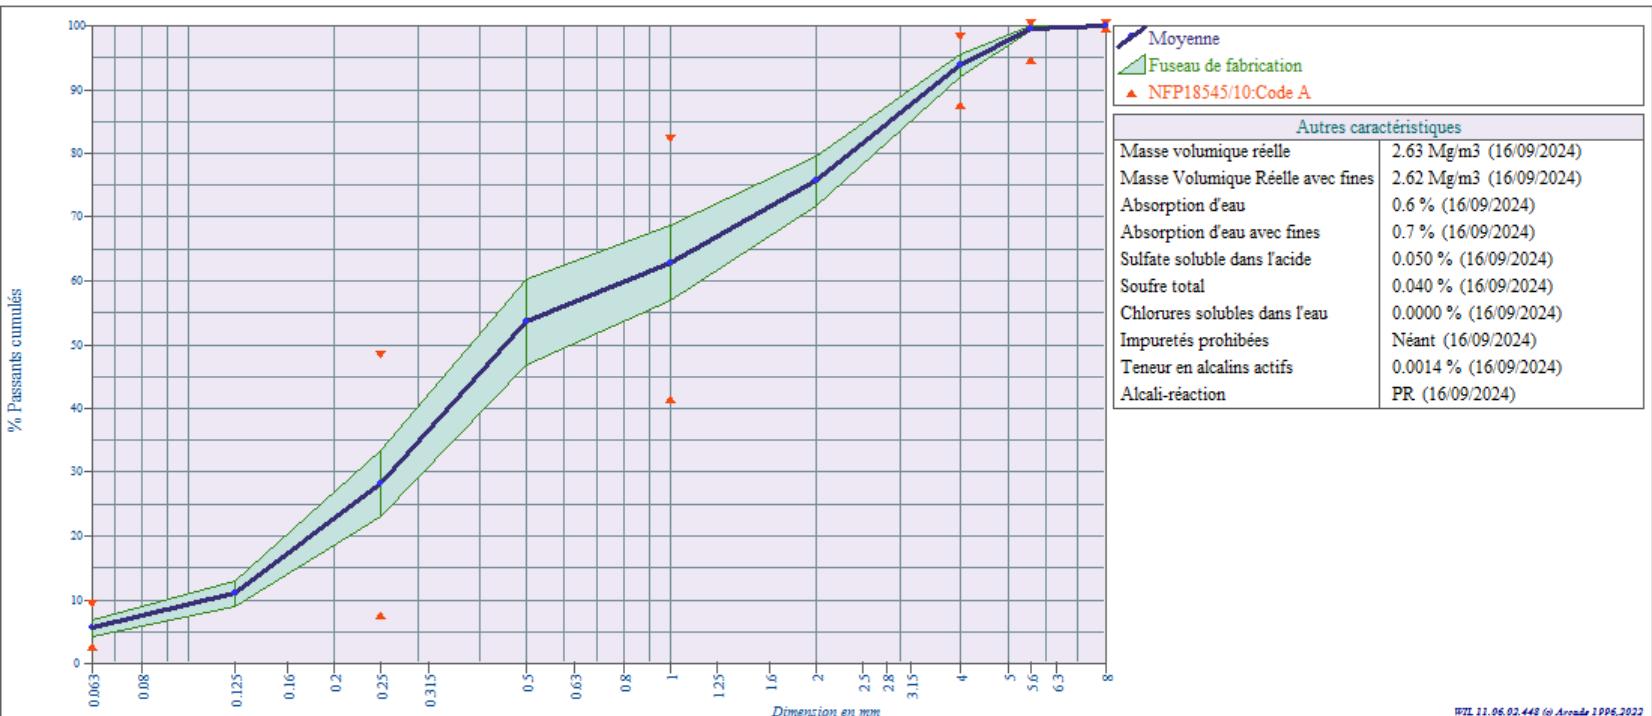

**Service QUALITE**